


Anlage 1 Lageplan

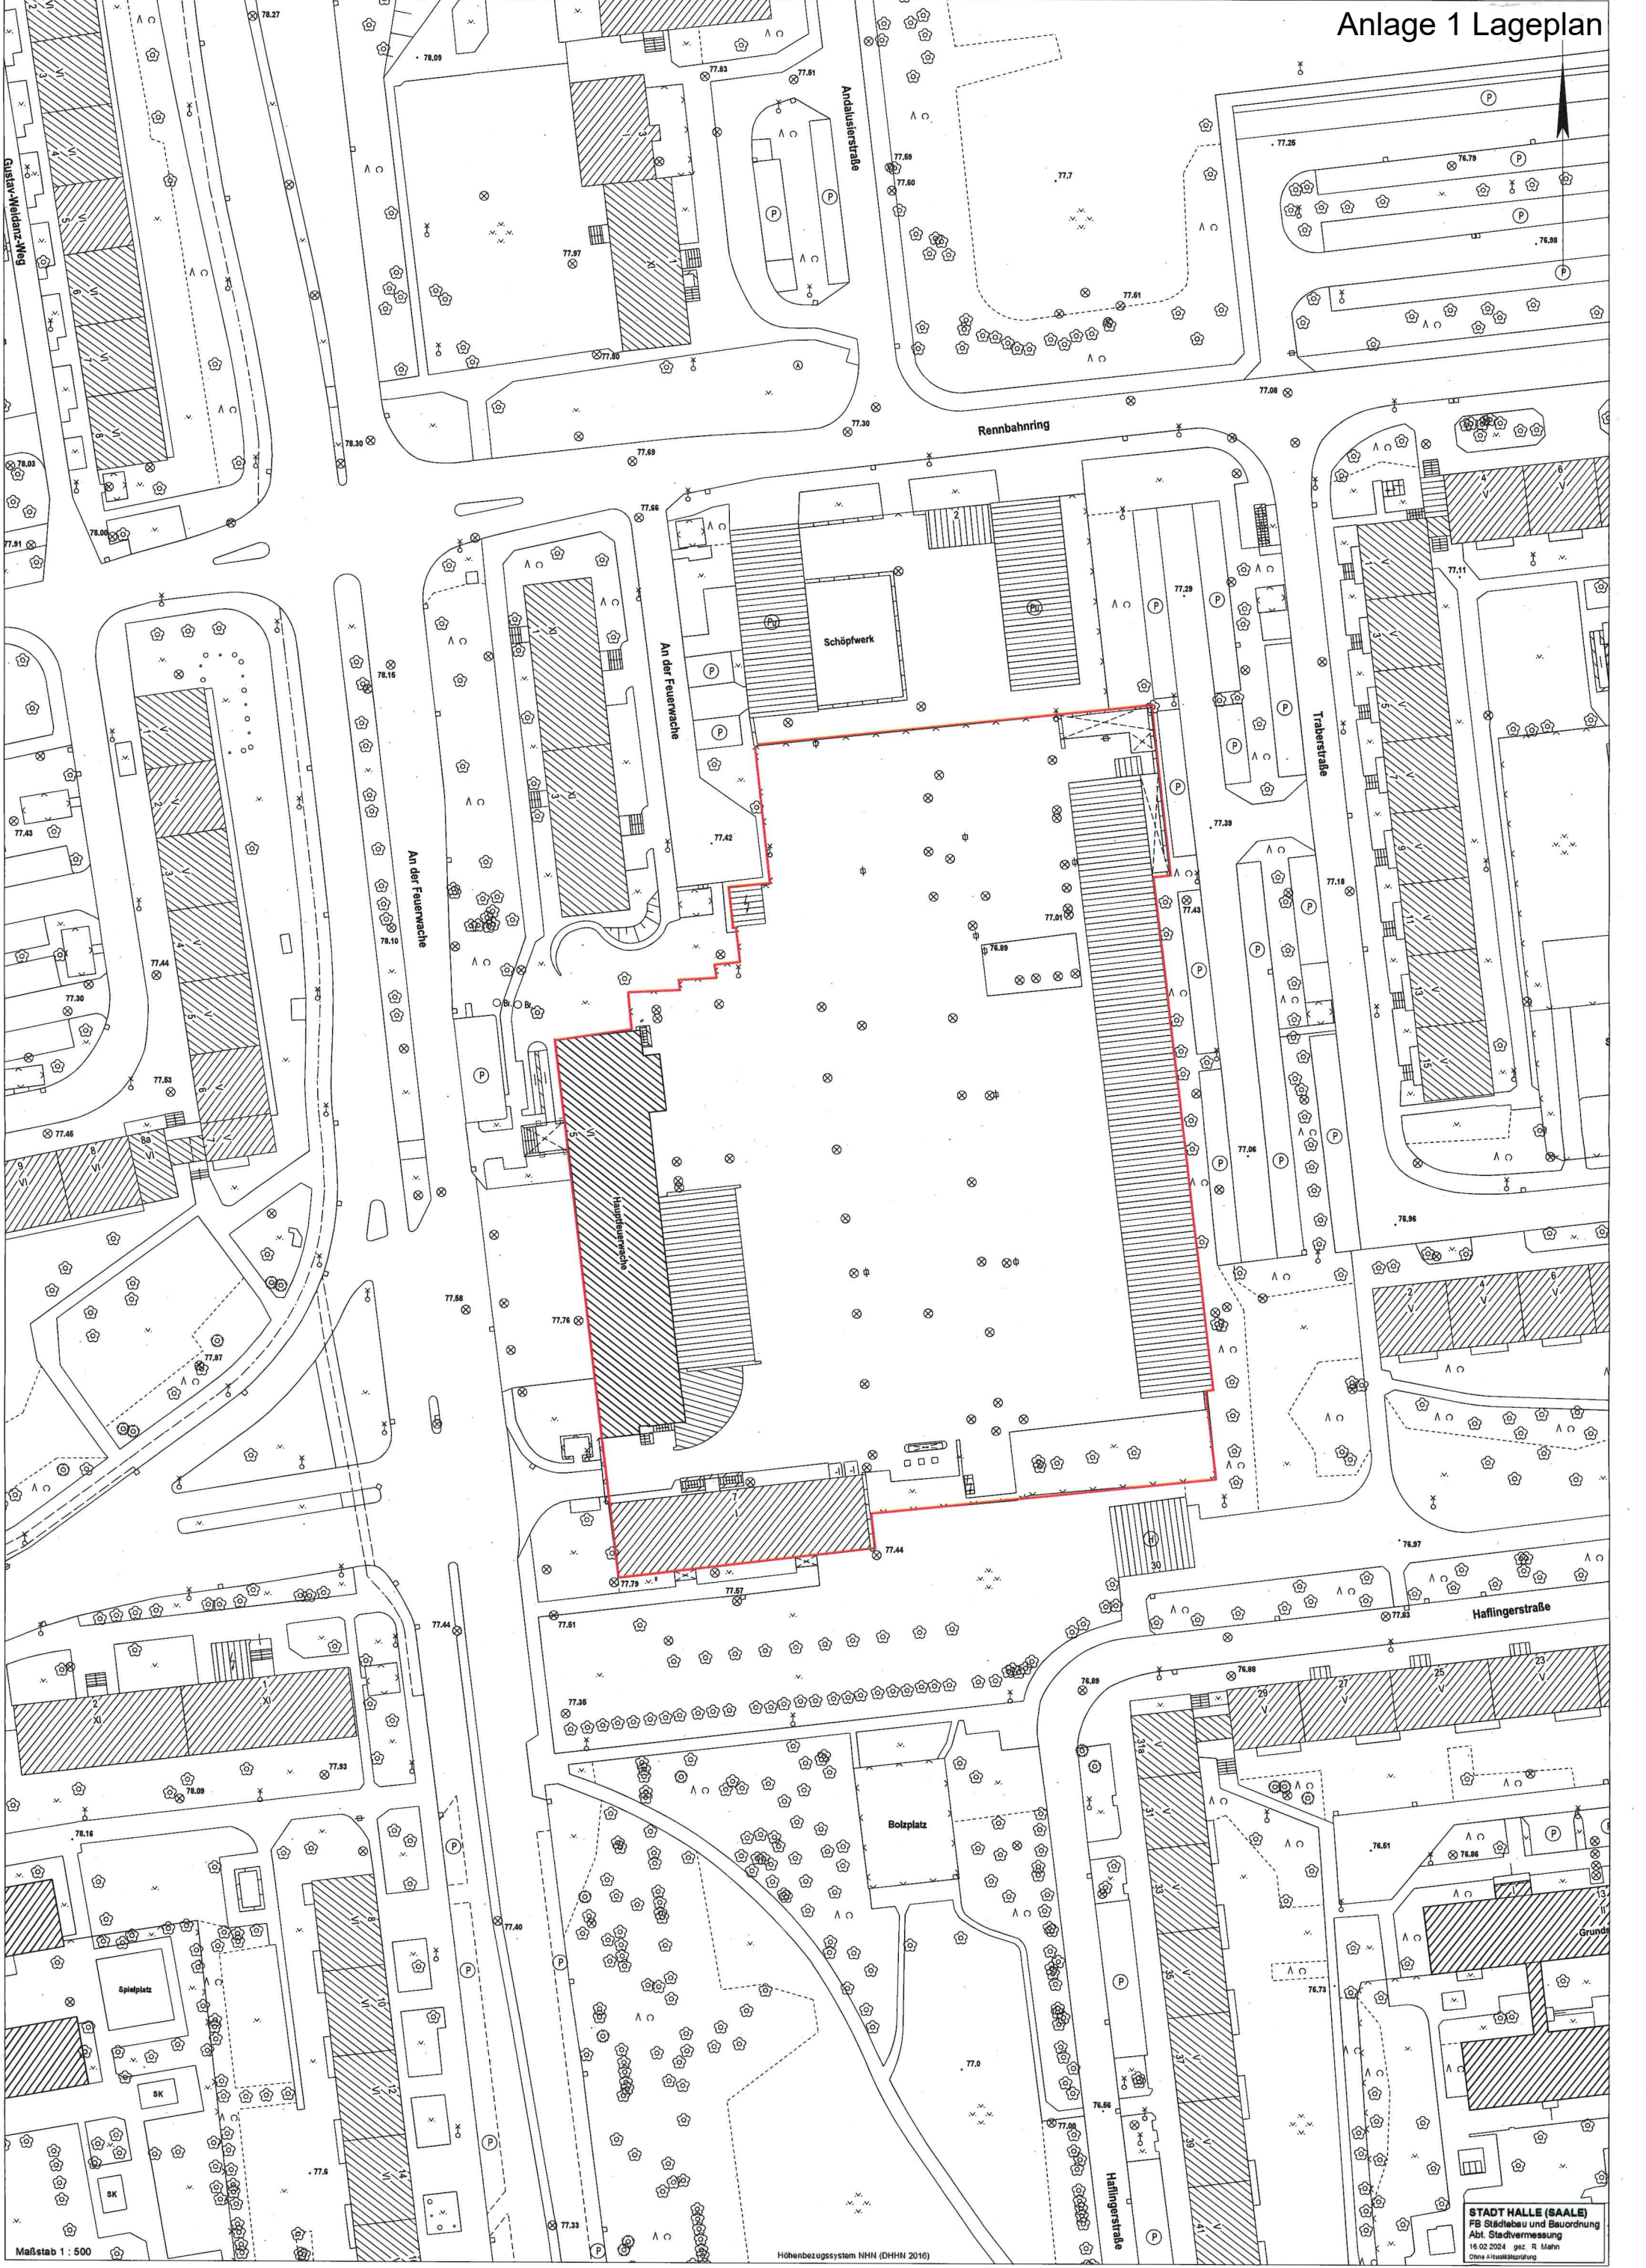

Halle, den 20.12.2023

Raum- und Funktionsprogramm, 1. BA - Stand 20.12.2023
--

Projekt-Nr. 21HA_015 HFH

Projekt Machbarkeitsstudie Hauptwache der Feuerwehr Halle

Auftraggeber: Stadt Halle, FB Immobilien

Raum-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	Raumart	Raumbezeichnung	Bemerkung/Anforderungen	Anzahl	Anzahl AP	Fläche (m²)	Gesamtfläche (m²)	Geschoss	Lage Zuordnung
----------	-------------	------------	---------	-----------------	-------------------------	--------	-----------	-------------	-------------------	----------	----------------

1.1 Atemschutzübungsanlage

Nach DIN 14093-1

1.1.1	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Übungsraum	Kriechstrecke mit CSA-Übungstool	1		70,00	70,00	EG	
1.1.2	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Übungsraum	Zielraum	1		20,00	20,00	EG	
1.1.3	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Leitstand		1		12,00	12,00	EG	
1.1.4	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Schleuse 1		1		8,00	8,00	EG	
1.1.5	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Schleuse 2		1		8,00	8,00	EG	
1.1.6	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Arbeitsraum / Vorbereitungsraum		1		20,00	20,00	EG	
1.1.7	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Konditionsraum	mit Laufband, Schlaghammer und Endlosleiter	1		20,00	20,00	EG	
1.1.8	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Umkleide-/Sanitärraum,	Duschen, WC, Einzelkabinen und Spinde m/w	1		50,00	50,00	EG	
1.1.9	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Spindraum Einsatzbekleidung	Leitstelle m/w (80 Einsatzspinde)	1		60,00	60,00	EG	
1.1.11	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Aufenthalt	Garderobe im Flurbereich, mit Teeküche	1		20,00	20,00	EG	
1.1.12	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Erste Hilfe		1		20,00	20,00	EG	
1.1.13	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Technik		1		20,00	20,00	EG	

Raum-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	Raumart	Raumbezeichnung	Bemerkung/Anforderungen	Anzahl	Anzahl AP	Fläche (m²)	Gesamtfläche (m²)	Geschoss	Lage Zuordnung
1.1.14	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Nachbereitung	Besprechung	1		15,00	15,00	EG	
1.1.15	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Schulungsraum	für 15-20 Personen	1		30,00	30,00	EG	
Summe 1.1 Atemschutzübungsanlage									373,00		

Raum-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	Raumart	Raumbezeichnung	Bemerkung/Anforderungen	Anzahl	Anzahl AP	Fläche (m²)	Gesamtfläche (m²)	Geschoss	Lage Zuordnung
1.2 Atemschutzwerkstatt Nach DIN 14 092 Teil 4											
1.1.1	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Abstellraum / Tauschraum	unrein - Nassraum (schwarz) mit Tor	1		50,00	50,00	EG	
1.1.2	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Lageraum	Reinigung / Chemie	1		6,00	6,00	EG	
1.1.3	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Annahme (schwarz)		1		6,00	6,00	EG	
1.1.4	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Nassraum Dekontamination	manuelle Reinigung / Desinfektion (schwarz)	1		50,00	50,00	EG	
1.1.5	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Trockenraum (grau)		1		20,00	20,00	EG	
1.1.6	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Personen-Dekon	(Schleuse) mit Umkleide WC / Dusche unisex	1		10,00	10,00	EG	
1.1.7	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Prüfung und Pflege (weiß)		1		50,00	50,00	EG	
1.1.8	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Kompressorraum	im Außenbereich mit Prüfflaschen	1		15,00	15,00	EG	
1.1.9	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Füllraum	Flaschenbearbeitung	1		15,00	15,00	EG	
1.1.10	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Flaschenlager		1		20,00	20,00	EG	
1.1.11	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Lager und Ausgabe PSA		1		20,00	20,00	EG	
1.1.12	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Büro		1		15,00	15,00	EG	
1.1.13	Gefahrenabwehr	Atemschutz		Gasmessraum		1		10,00	10,00	EG	
1.1.14	Gefahrenabwehr	Atemschutz		MPG-Lager		1		20,00	20,00	EG	
Summe 1.2 Atemschutzwerkstatt									307,00		

Raum-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	Raumart	Raumbezeichnung	Bemerkung/Anforderungen	Anzahl	Anzahl AP	Fläche (m²)	Gesamtfläche (m²)	Geschoss	Lage Zuordnung
----------	-------------	------------	---------	-----------------	-------------------------	--------	-----------	-------------	-------------------	----------	----------------

1.3 Sporbereich

1.3.1	Gefahrenabwehr			Sportraum		1		125,00	125,00	EG/OG	
-------	----------------	--	--	-----------	--	---	--	--------	--------	-------	--

Summe 1.3 Sportbereich **125,00**

2.1 Integrierte Leitstelle FB 37.6.3

Leitstelle nach DIN mit einer Kapazität von 13 Einsatzleitplätzen mit Integration der Leitstelle 37.3

2.1.1	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Großraum-Büro	Leitstellenbetriebsraum HAL + SK	13 ELP für Halle und SK, Erweiterung für weitere Landkreise auf 34 ELP	1	34	20,00	680,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.2	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Großraum-Büro	Notleitstelle/ Bürgertelefone/AAP	getrennter Brandabschnitt zu 1.2.1	1	10	10,00	100,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.3	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Ruheräume	Einzelruheraum	16		10,00	160,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.4	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Ruheräume	Einzelruheraum Erweiterung	8		10,00	80,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.5	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sanitäranlagen	Sanitär Damen	Dusch/Waschräume/WC (25 % Frauenanteil)	1			10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.6	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sanitäranlagen	Sanitär Damen	Dusch/Waschräume/WC (25 % Frauenanteil), Erweiterung	1			5,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.7	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sanitäranlagen	Sanitär Herren	Dusch/Waschräume/WC	1			30,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.8	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sanitäranlagen	Toilette Leitstellenbetriebsraum	im Sicherheitsbereich	1			10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.9	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sanitäranlagen	Toilette Leitstellenbetriebsraum	im Sicherheitsbereich, Erweiterung	1			5,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.10	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Umkleieräume Weißbereich	bis 75 Pers, 25 % Frauenanteil	1			90,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.11	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Umkleieräume Weißbereich	bis 40 Pers, 25 % Frauenanteil, Erweiterung	1			48,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.12	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Systemadmin./ Stammdaten	Großraum-/Gruppenbüro	1	8	10,00	80,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.13	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Systemadmin./ Stammdaten	Großraum-/Gruppenbüro, Erweiterung	1	4	10,00	40,00	OG	im Sicherheitsbereich

Raum-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	Raumart	Raumbezeichnung	Bemerkung/Anforderungen	Anzahl	Anzahl AP	Fläche (m²)	Gesamtfläche (m²)	Geschoss	Lage Zuordnung
2.1.14	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Fernmeldetechnik/ Leitstelleninfrastruktur		1	3	10,00	30,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.15	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Fernmeldetechnik/ Leitstelleninfrastruktur	Erweiterung	1	2	10,00	20,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.16	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Werkstatt	Werkstatt Funktechnik		1	3	10,00	30,00	OG	-
2.1.17	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Werkstatt	Werkstatt Funktechnik	Erweiterung	1	2	10,00	20,00	OG	-
2.1.18	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Lager IuK-Technik		1			20,00	EG/OG	im Sicherheitsbereich
2.2.19	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Lager IuK-Technik	Erweiterung	1			10,00	EG/OG	im Sicherheitsbereich
2.1.20	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Küche	Küche	Durchreiche zum Speiseraum	1			25,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.21	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Küche	Küche	Durchreiche zum Speiseraum, Erweiterung	1			15,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.22	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Speiseraum	bis zu 20 Personen	1			30,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.23	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Speiseraum	bis zu 10 Personen, Erweiterung	1			15,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.24	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Lageraum Küche		1			10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.25	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Lageraum Küche	Erweiterung	1			5,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.26	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Computerraum Mitarbeiter	für Mitarbeiter, E-Learning	1	4		20,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.27	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Computerraum Mitarbeiter	für Mitarbeiter, E-Learning, Erweiterung	1	2		10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.28	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Schulung	Schulungs/ Seminarraum		1			50,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.29	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Schulung	Einspielraum Simulation	für 2 Ausbilder/Prüfer, Erweiterung	1	2		20,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.30	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Besprechungsraum		1			25,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.31	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Besprechungsraum	Erweiterung	1			15,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.32	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Raucherraum		1			10,00	OG	im Sicherheitsbereich

Raum-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	Raumart	Raumbezeichnung	Bemerkung/Anforderungen	Anzahl	Anzahl AP	Fläche (m²)	Gesamtfläche (m²)	Geschoss	Lage Zuordnung
2.1.33	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Raucherraum	Erweiterung	1			5,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.34	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Aufenthalts-/Fernsehraum	bis zu 8 Personen	1	8		20,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.35	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Aufenthalts-/Fernsehraum	bis zu 4 Personen, Erweiterung	1	4		10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.36	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Terrasse/Balkon	Außenbereich	1			20,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.37	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sozialbereich	Terrasse/Balkon	Außenbereich, Erweiterung	1			10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.38	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Lageraum Leitstellenbetriebsraum		1			10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.39	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Lager Leitstellenbetriebsraum	Erweiterung	1			5,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.40	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Briefingbereich/ Schichtübergabe		1			25,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.41	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Aktenlager		1			60,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.42	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Aus-und Fortbilder Praxisanleiter		1	2		24,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.43	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Aus-und Fortbilder Praxisanleiter	Erweiterung	1	1		12,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.44	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	GL Disposition	mit Schrankbett	1	2		24,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.45	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	GL IuK	mit Schrankbett	1	2		24,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.46	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Lagedienstführer	mit Schrankbett, Sichtverbindung zur Leitstelle	1	1		20,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.47	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Leitstellenleitung	mit Besprechungsbereich	1	1		15,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.48	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	stellv. Leitstellenleitg.	mit Besprechungsbereich	1	2		24,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.49	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Druckerraum	Drucker/Kopierraum		1			10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.50	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Büro	Lageraum Leitstelle	Raum für Lagebesprechungen	1			30,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.51	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Reinigungsmittel/ Gebäudereinigung		1			6,00	OG	im Sicherheitsbereich

Raum-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	Raumart	Raumbezeichnung	Bemerkung/Anforderungen	Anzahl	Anzahl AP	Fläche (m²)	Gesamtfläche (m²)	Geschoss	Lage Zuordnung
2.1.52	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Reinigungsmittel/ Gebäudereinigung	Erweiterung	1			3,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.53	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Lager 24 h - Stühle	gemeinsame Nutzung mit Leitstelle 37.3	1			10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.54	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Lager 24 h - Stühle	gemeinsame Nutzung mit Leitstelle 37.3, Erweiterung	1			5,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.55	Gefahrenabwehr	Leitstelle		SAE-Raum	Fernmeldeplätze (2 ELP)	1		25,00	25,00		in SAE-Bereich
2.1.56	Gefahrenabwehr	Leitstelle		SAE-Raum	4 ELP	1		50,00	50,00		in SAE-Bereich
2.1.57	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Sanitär	WC D/H	für SAE-Bereich	1		10,00	10,00		in SAE-Bereich
2.1.58	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Raum für Bettrollenspinde	65 Bettrollenfächer	1			40,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.59	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Lager	Raum für Bettrollenspinde	32 Bettrollenfächer, Erweiterung	1			20,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.60	Gefahrenabwehr	Leitstelle		Schleuse	Sicherheit	1			6,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.61	Gefahrenabwehr	Leitstelle		Schleuse	Sicherheit, Erweiterung	1			6,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.62	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Technikraum	IT-Technikraum	2 getrennte Räume (Brandabschnitte) Serverschränke	2		50,00	100,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.63	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Technikraum	IT-Technikraum Fremdfirma	Serverschränke Fremdfirmen	1			20,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.64	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Technikraum	USV/Batterieraum	2 getrennte Räume	2		20,00	40,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.1.65	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Technikraum	Netzersatzanlage NEA		1			50,00	EG/OG	im Sicherheitsbereich
2.1.66	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Technikraum	ELT/Lüftung/Klima- Technik	Raumgröße nach TGA-Konzept					EG/OG	abhängig vom Technikkonzept
Summe 2.1 Integrierter Leitstelle									2.457,00		

Raum-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	Raumart	Raumbezeichnung	Bemerkung/Anforderungen	Anzahl	Anzahl AP	Fläche (m²)	Gesamtfläche (m²)	Geschoss	Lage Zuordnung
----------	-------------	------------	---------	-----------------	-------------------------	--------	-----------	-------------	-------------------	----------	----------------

2.2 Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

2.2.1	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 1	Stabsraum SAE / KatS-Stab 30 Personen	1		30,00	30,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.2	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 2 Trennwand	Arbeitsraum für Sachgebiet (Leiter-Stab)	1		10,00	10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.3	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 2 Trennwand	Arbeitsraum für Sachgebiet (S1)	1		10,00	10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.4	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 2 Trennwand	Arbeitsraum für Sachgebiet (S2)	1		10,00	10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.5	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 2 Trennwand	Arbeitsraum für Sachgebiet (S3)	1		10,00	10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.6	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 2 Trennwand	Arbeitsraum für Sachgebiet (S4)	1		10,00	10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.7	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 2 Trennwand	Arbeitsraum für Sachgebiet (S5)	1		10,00	10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.8	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 2 Trennwand	Arbeitsraum für Sachgebiet (S6)	1		10,00	10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.9	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 2 Trennwand	Arbeitsraum für Fachberater	1		10,00	10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.10	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Führungsstabsraum 2 Trennwand	Arbeitsraum für Fachberater	1		10,00	10,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.11	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Bespr.Raum		1		20,00	20,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.12	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Küche	Durchreiche zum Speiseraum	1		5,00	5,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.13	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Speiseraum	für 30 Personen	1		30,00	30,00	OG	im Sicherheitsbereich
2.2.14	Gefahrenabwehr	Leitstelle	Stabsbereich	Vorb.Raum/ Lager		1		6,00	6,00	OG	im Sicherheitsbereich

Summe 2.2 Nutzung Stab (SAE)

181,00

Raum-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	Raumart	Raumbezeichnung	Bemerkung/Anforderungen	Anzahl	Anzahl AP	Fläche (m²)	Gesamtfläche (m²)	Geschoss	Lage Zuordnung
----------	-------------	------------	---------	-----------------	-------------------------	--------	-----------	-------------	-------------------	----------	----------------

2.3 Leitstelle FB 37.3 Ordnungsamt (in Synergie zur Leitstelle FB 37.6.3 hinsichtlich technischer Anlagen)

2.3.1		Ordnungsamt	Büro	Leitstellenraum		1	6	20,00	120,00	OG	
2.3.2		Ordnungsamt	Sozialbereich	Aufenthaltsraum (mit Teeküche)		1		20,00	20,00	OG	
2.3.3		Ordnungsamt	Büro	Leiter Leitstelle		1	1	25,00	25,00	OG	
2.3.4		Ordnungsamt	Büro	Sachbearbeiter Leitstelle		1	3	10,00	30,00	OG	
2.3.5		Ordnungsamt	Sanitärraum	Umkleideraum (Frauen)		1		15,00	15,00	OG	
2.3.6		Ordnungsamt	Sanitärraum	Umkleideraum (Männer)		1		15,00	15,00	OG	
2.3.7		Ordnungsamt	Lager	Lager Funk- und Betriebsausstattung		1			20,00	OG	
2.3.8		Ordnungsamt	Technikraum	Serverraum		1			15,00	OG	
2.3.9		Ordnungsamt	Sanitärraum	Dusche Männer		1			10,00	OG	
2.3.10		Ordnungsamt	Sanitärraum	Dusche Frauen		1			10,00	OG	


Summe 2.3 Leitstelle FB 37.3 Ordnungsamt									280,00		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Gesamtsumme									3.723,00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--


NEUBAU LEITSTELLE AN DER FEUERWACHE HALLE



© Luftbild: www.google.de/maps





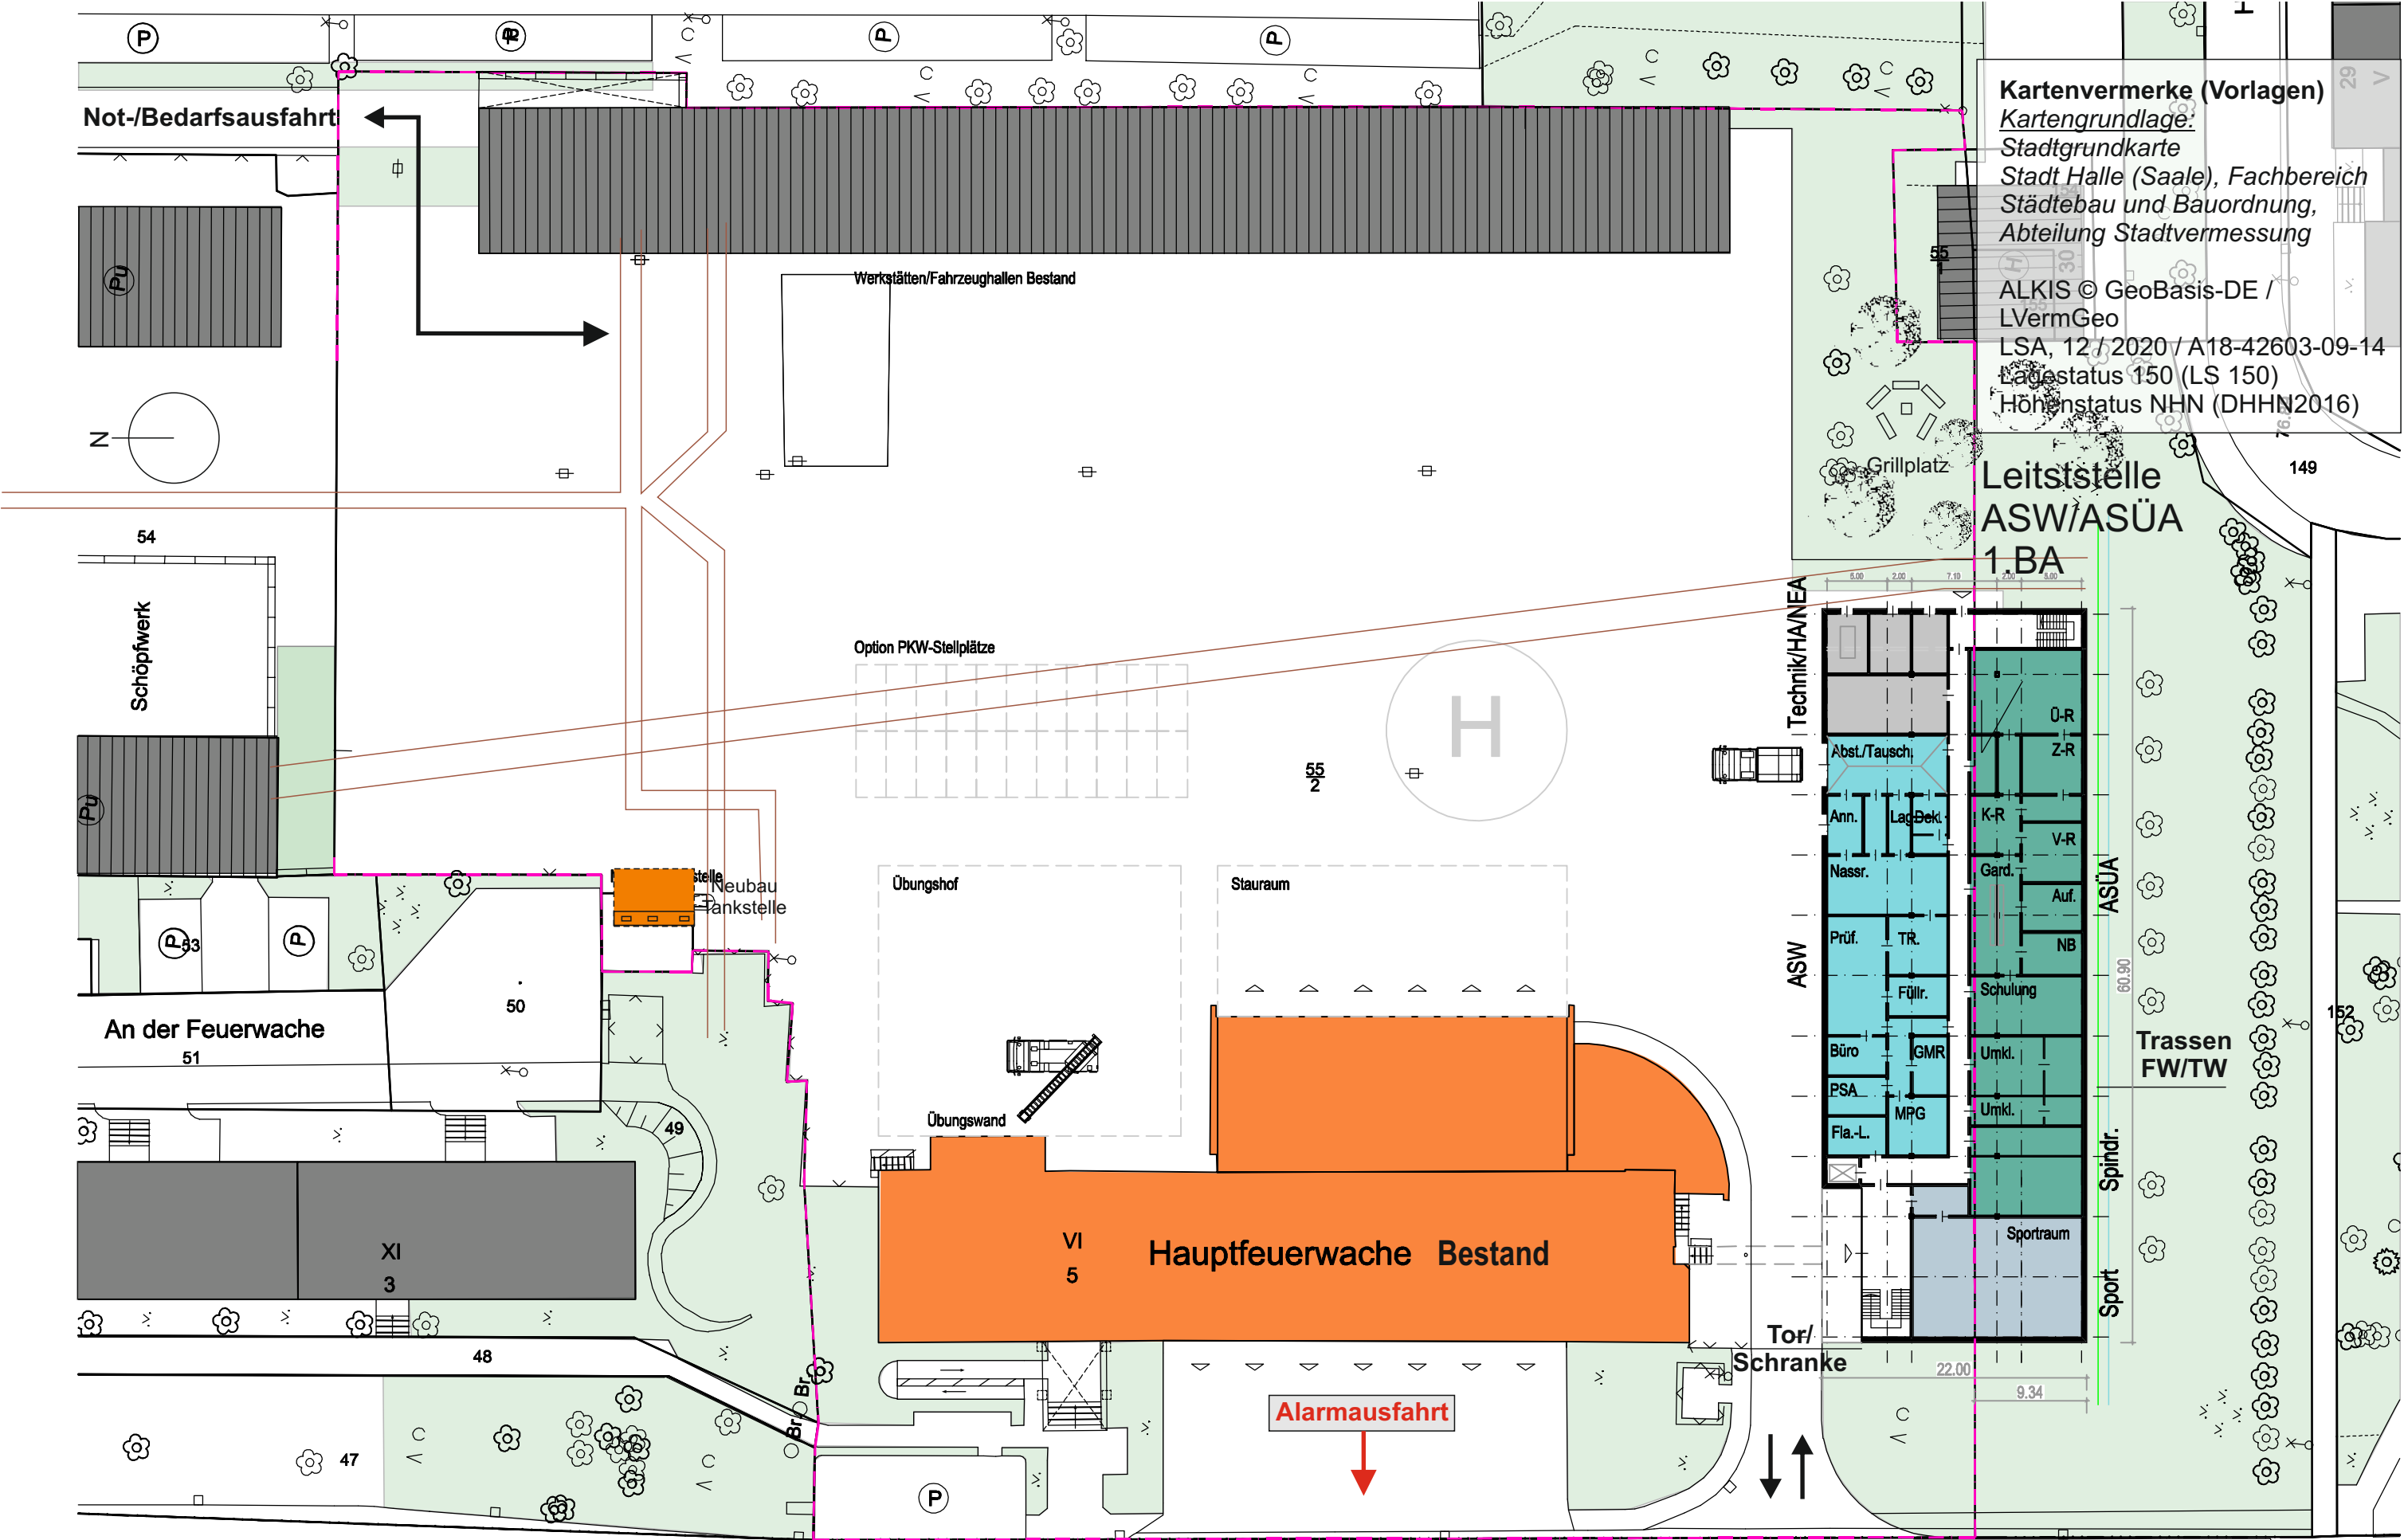

Kartenvermerke (Vorlagen)
Kartengrundlage:
Stadtgrundkarte
Stadt Halle (Saale), Fachbereich
Städtebau und Bauordnung,
Abteilung Stadtvermessung
ALKIS © GeoBasis-DE /
LVermGeo
LSA, 12 / 2020 / A18-42603-09-14
Lagestatus 150 (LS 150)
Höhenstatus NHN (DHHN2016)

**Leitstelle
ASW/ASUA
1.BA**

Technik/HANEA



ASW

ASUA

Trassen
FW/TW

Spindr.

Sport

Tor/
Schranke

Alarmausfahrt

Not-/Bedarfsausfahrt

Werkstätten/Fahrzeughallen Bestand

Schöpfwerk

An der Feuerwache

Option PKW-Stellplätze

Übungshof

Stauraum

Neubau
Parkstelle

Grillplatz

54

55

50

49

48

47

3

VI

5

2

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55

76

149

152

29

55



76

149


152

29


55

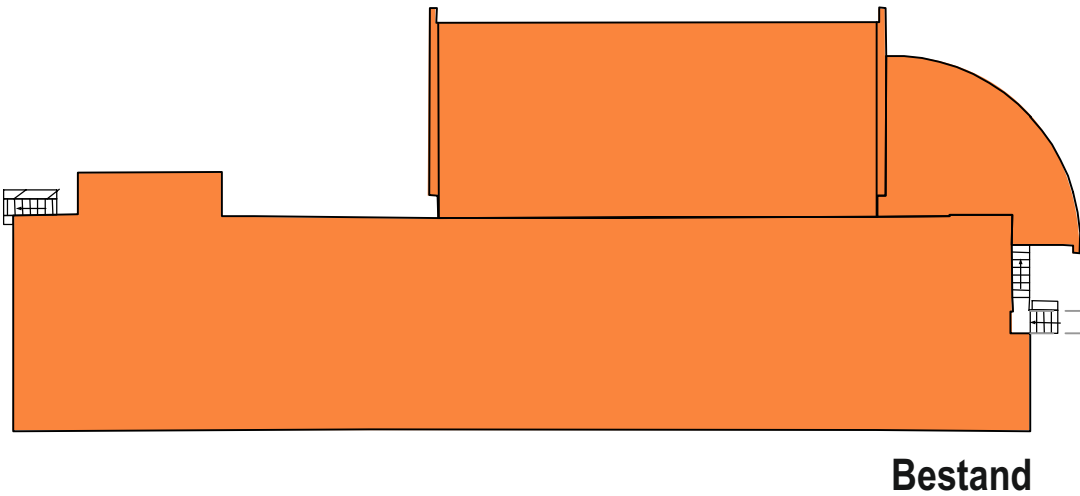


Leitstellenbereich
37.3

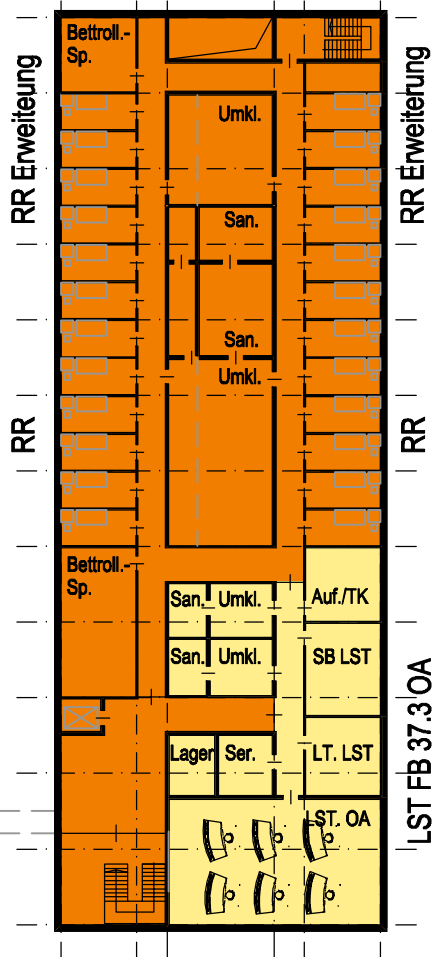


Leitstellenbereich
Stabsbereich SAE


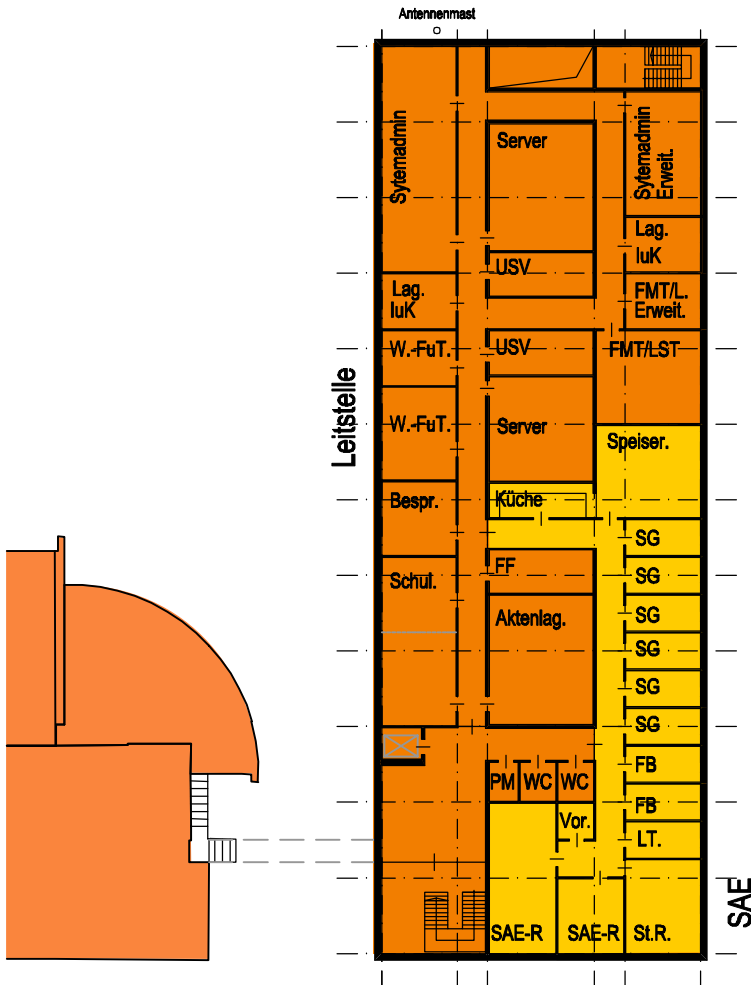




Leitstelle

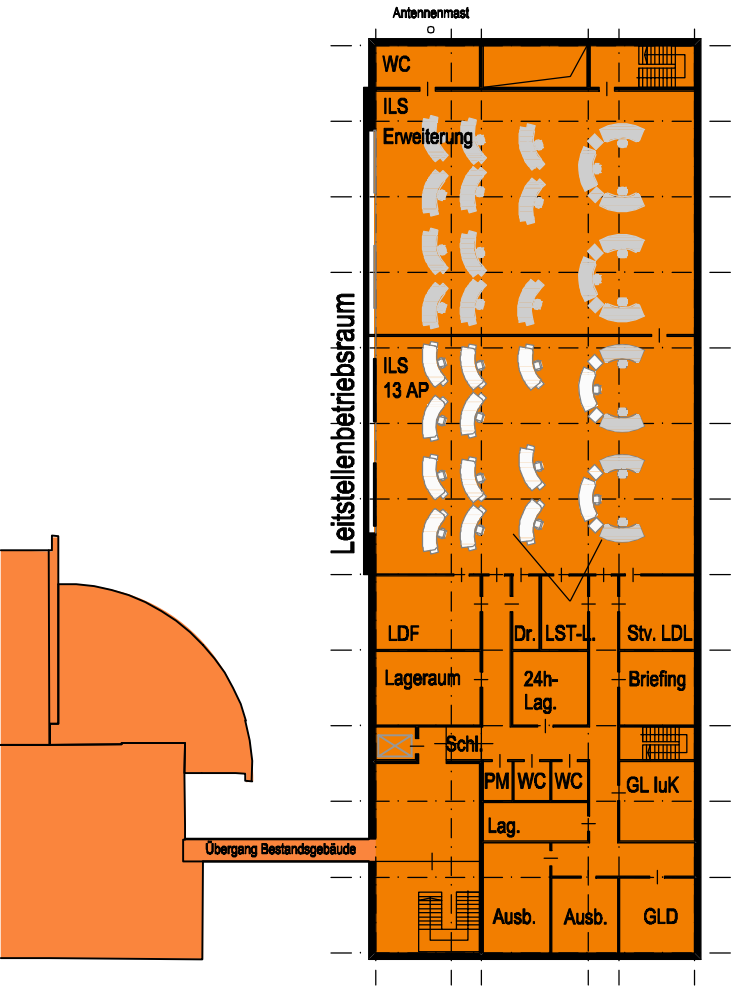

Leitstelle

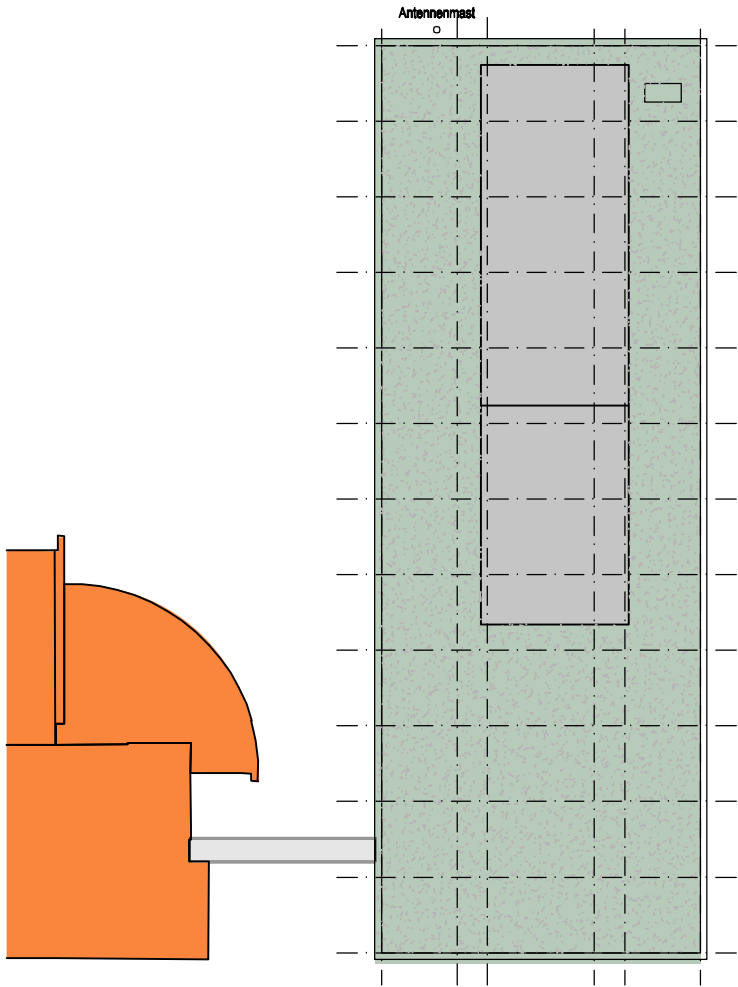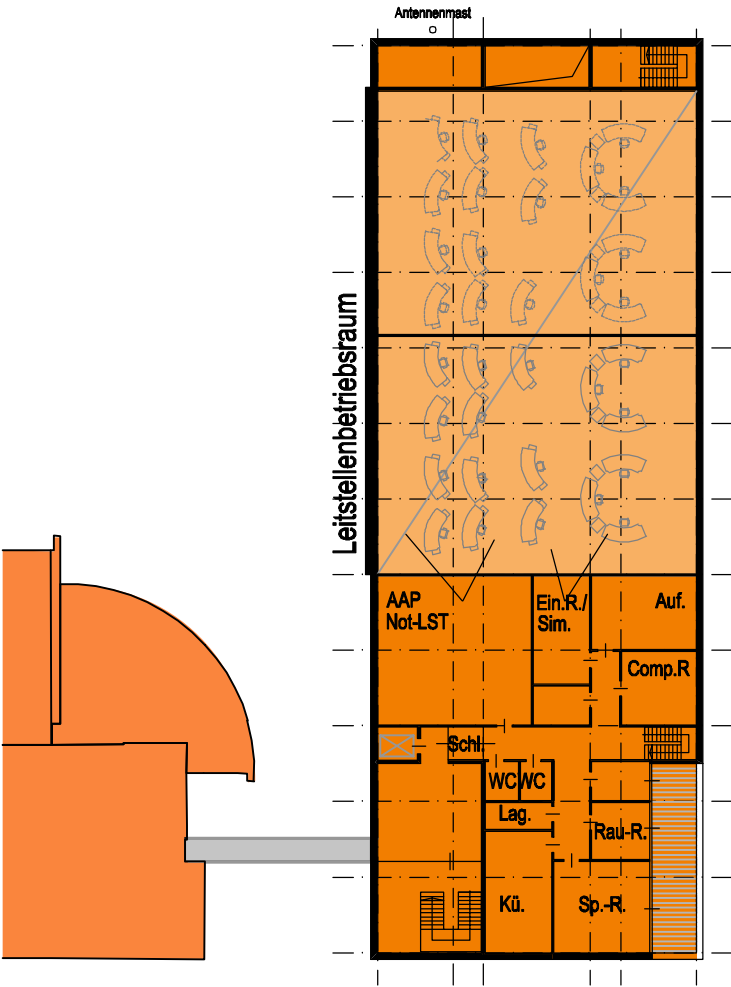



West Straßenansicht

Bestand

Erweiterung



Nord Innenhof

Erweiterung

